


Anlage 7

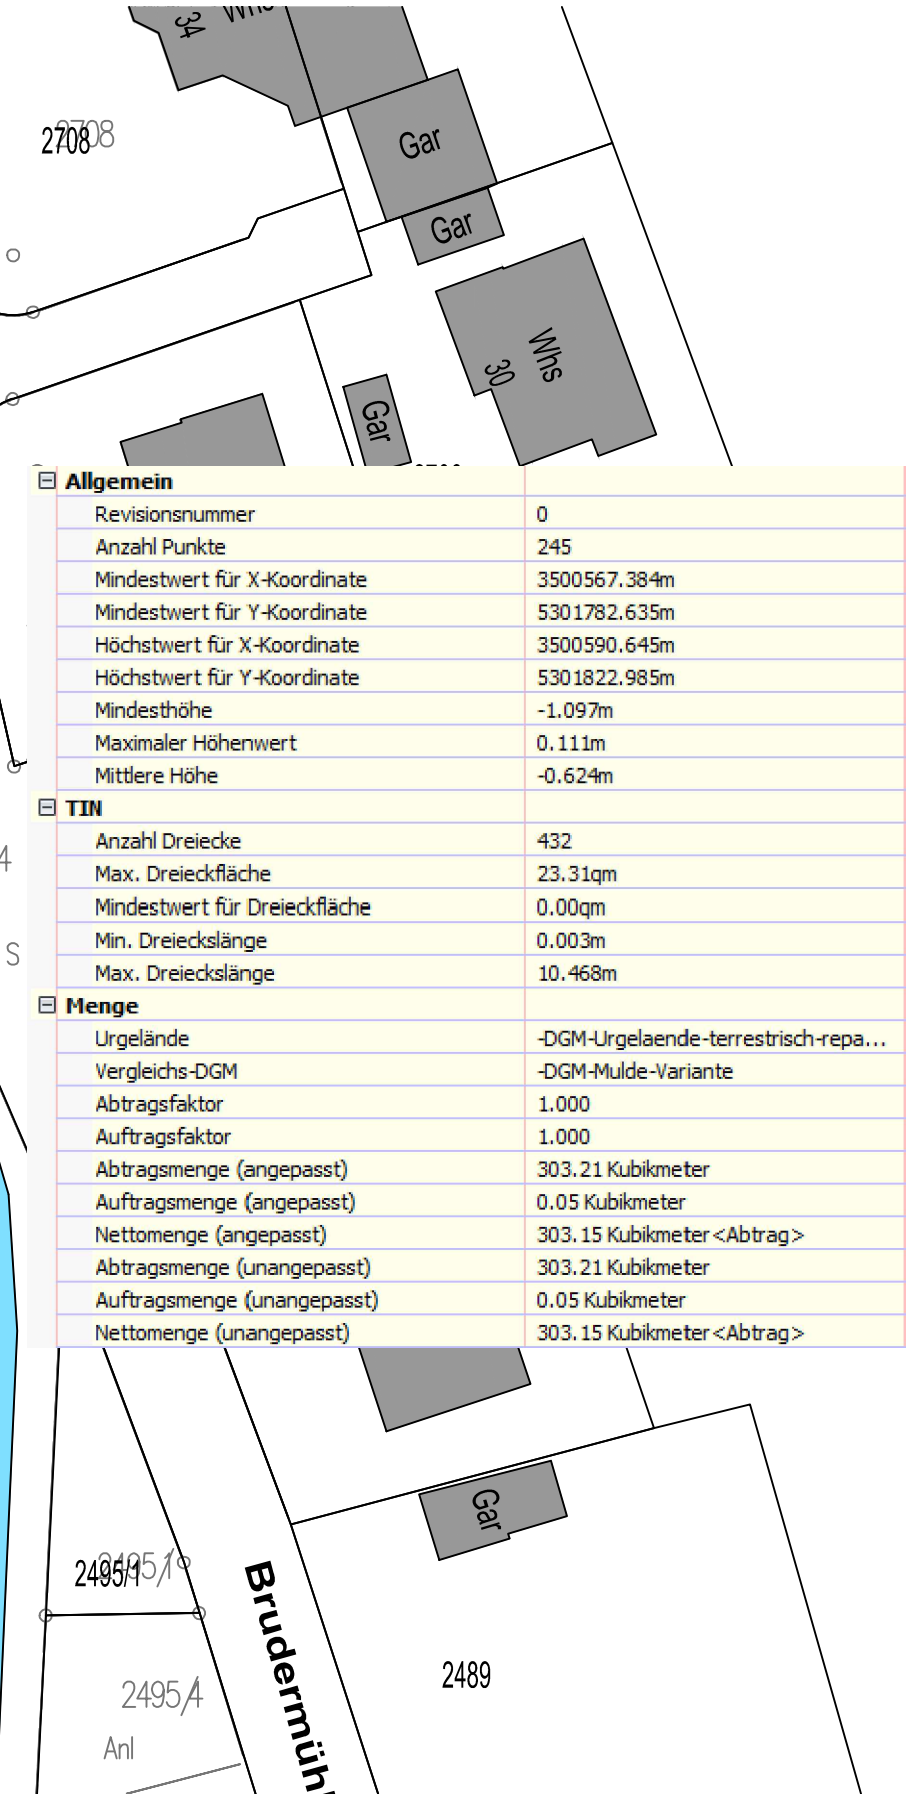

Allgemein	
Revisionsnummer	0
Anzahl Punkte	245
Mindestwert für X-Koordinate	3500567.384m
Mindestwert für Y-Koordinate	5301782.635m
Höchstwert für X-Koordinate	3500590.645m
Höchstwert für Y-Koordinate	5301822.985m
Mindesthöhe	-1.097m
Maximaler Höhenwert	0.111m
Mittlere Höhe	-0.624m
TIN	
Anzahl Dreiecke	432
Max. Dreiecksfläche	23.31qm
Mindestwert für Dreiecksfläche	0.00qm
Min. Dreieckslänge	0.003m
Max. Dreieckslänge	10.468m
Menge	
Urgelände	-DGM-Urgelaende-terrestrisch-repa...
Vergleichs-DGM	-DGM-Mulde-Variante
Abtragsfaktor	1.000
Auftragsfaktor	1.000
Abtragsmenge (angepasst)	303.21 Kubikmeter
Auftragsmenge (angepasst)	0.05 Kubikmeter
Nettomenge (angepasst)	303.15 Kubikmeter <Abtrag>
Abtragsmenge (unangepasst)	303.21 Kubikmeter
Auftragsmenge (unangepasst)	0.05 Kubikmeter
Nettomenge (unangepasst)	303.15 Kubikmeter <Abtrag>